1304875HG3201

MITSUBISHI

業務用ロスナイシステム部材

耐湿形給排気グリル

形　名

PZ-N20WG・PZ-N25WG

据付工事・取扱説明書

この給排気グリルはロスナイの室内側給気口または、排気口に取付けて使用します。

■取付けを始める前にこの説明書をよくお読みください。

■取付けは販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■接続ダクトは塩化ビニール（VU管）をご用意ください。

取付け終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

⚠注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりになっています。

❗	指示に従い必ず行う

⚠注意

❗
- **取付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う**
  （落下によりけがをすることがあります）
- **グリルの取付けは確実に行う**
  （落下によりけがをする恐れがあります）
- **取付時、手袋を着用する**
  （端面などでけがをすることがあります）

安全のためのお願い

- **台所など油煙のかかるところには取付けないでください。**（変質の原因になります）
- **吹出口・吸込口の近くに障害物があるところには取付けないでください。**（性能が発揮できません）
- **温泉・温水プールなど腐食性ガスが常時、湿潤している場所の排気を行う場合は製品寿命が短かくなります。**
- **グリルから水滴が落ちることがありますので、滴下してもよい場所に取付けてください。**
- **本体表面に結露の恐れがある場合は断熱処理を行ってください。**
- **グリルには物をかけないでください。**（グリルが落下することがあります）
- **スプレー（殺虫用・整髪用・掃除用など）をかけないでください。**（グリルの変質の原因になります）

外形寸法図

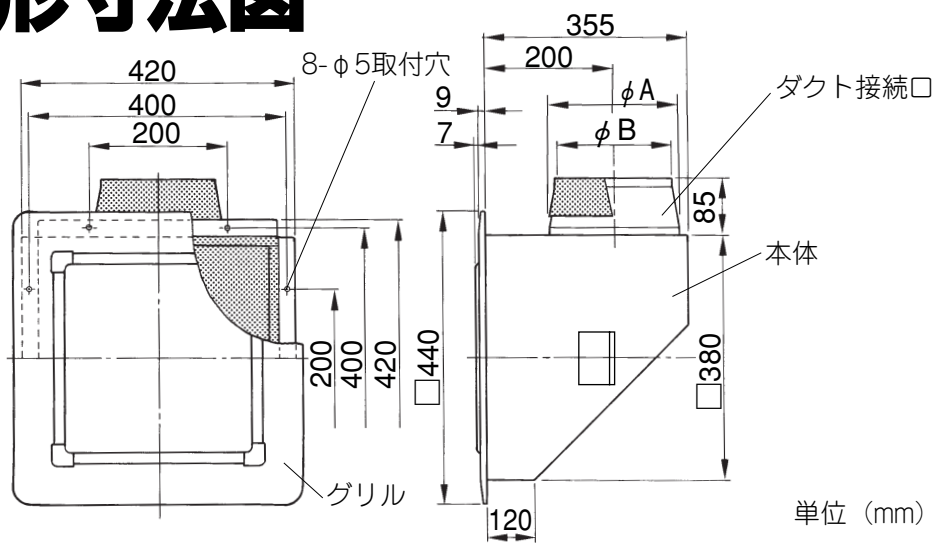

単位（mm）

付属部品

付属部品	個数
ダクト接続口	1個
木ネジ	8本
天吊金具	2個
取付ネジ（ダクト接続口取付…4本 / 天吊金具取付……4本）	8本
グリル	1個

■変化寸法表

形　名	A	B	質量(kg)	適用ダクト
PZ-N20WG	208	192	5.3	8番（φ200）
PZ-N25WG	258	242	5.3	10番（φ250）

取付方法

1

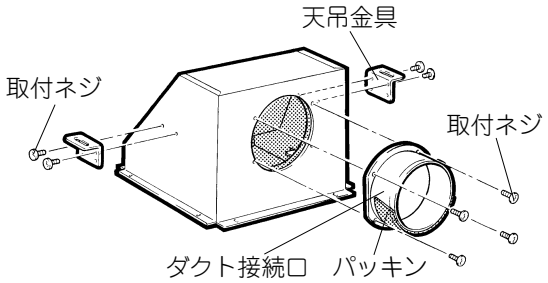

天吊金具・ダクト接続口の取付け

付属の取付ネジで、天吊金具とダクト接続口を本体に取付ける

- ダクト接続口は本体にテープ止めされています。テープをはがしパッキン貼付部を下にして取付けてください。
- 取付枠に本体を固定する場合は天吊金具は不要です。

2

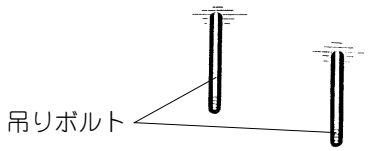

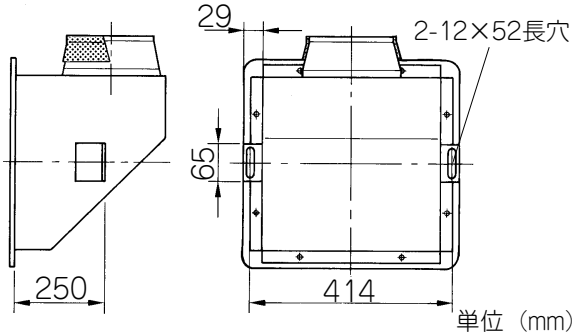

単位（mm）

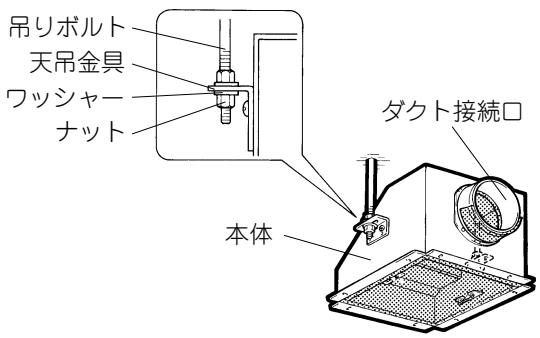

本体の取付け

— 吊りボルトを用いる場合

1.左図の寸法で市販の吊りボルト（M8）を設ける

2.ダクト接続口がロスナイのダクト接続口に向くようにして、本体が水平になるように吊りボルトに天吊金具を差し込む

3.市販のワッシャー・ナットで固定し、本体を取付ける

取付方法 つづき

2

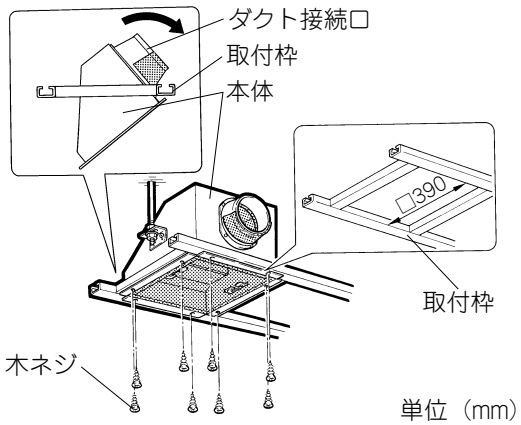

単位（mm）

── 取付枠を用いる場合 ──

1.内寸法が左図の寸法となるよう水平に取付枠を組立てる

お願い

取付枠の高さ寸法は天井材を含めず25mm以下のものを使用してください。（ダクト接続口が取付けられません）

2.本体を左図のようにダクト接続口から取付枠に差し込む

3.付属の木ネジ（8本）で本体を確実に取付枠に取付ける

3

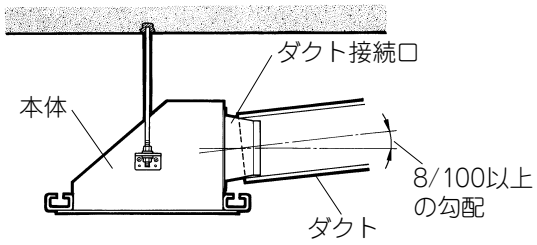

ダクトの接続

1.ダクトを接続口に差し込む

お願い

ダクト内にドレンが溜まらないようダクトは本体側に下り勾配8/100以上をつけてください。

2.アルミテープでダクト接続口を固定する

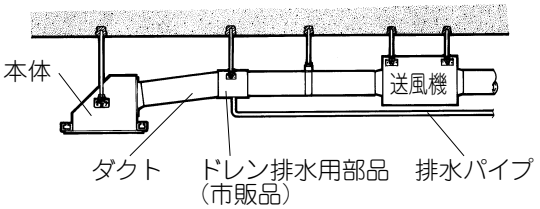

3.ドレン抜き勾配が確保できない場合は市販のドレン排水用部品を中央部に設け確実なドレン処理を行う

4.接続部に水漏れのないようコーキング処理をする

4

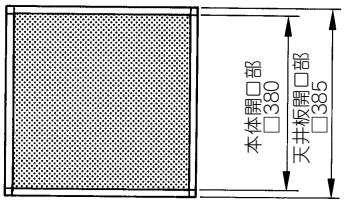

単位（mm）

天井板の張付け

天井板に左図の寸法で開口部を設け、本体開口部に合わすように張り付ける

●取付枠を使って本体を固定した場合は天井板にネジ頭の逃げ穴を設けてください。

●天井板の厚さは10㎜～25㎜まで取付けられます。

5

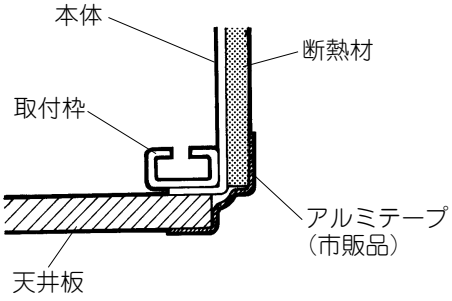

アルミテープの貼付け

天井開口部端面全周を市販品のアルミテープで水がしみ込まないよう確実に貼り付ける

取付方法 つづき

6

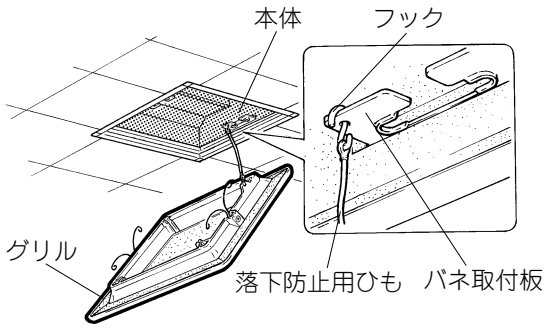

グリルの取付け

1.グリルの内側にテープ止めされている落下防止用ひものテープをはがす

2.落下防止用ひものフックをバネ取付板の穴に左図のように下から差し込んで引っ掛ける

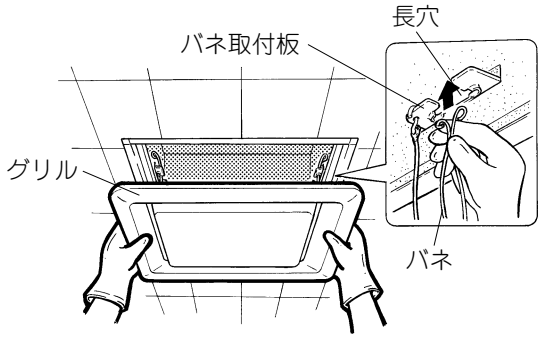

3.グリルの2つのバネを両手でつかみバネ取付板の長穴に差し込み、手を放し軽くグリルを押す

お手入れのしかた

グリルの吸込口にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

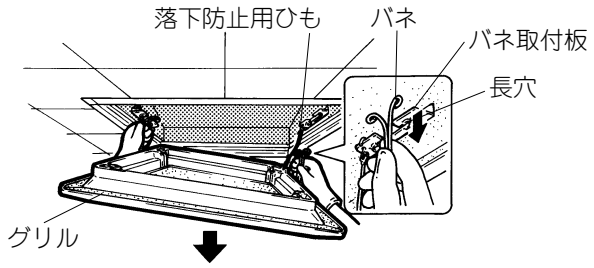

グリルのはずしかた

グリルの2つのバネを両手でつかみバネ取付板の長穴からはずす

●落下防止用ひもが取付けてありますので落下の恐れはありませんが、十分注意してグリルを取りはずしてください。

グリルの清掃

グリルの汚れはぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふく
汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取る

お願い

●お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤（変質・変色する原因になります）

お手入れ後の取付けと確認

お手入れ後、取りはずしと逆の順序で取付け、落下防止用ひもが確実に取付けてあるか確認する

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号